



| | |
|---|--|
| Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK ul. Skolimieka 1, 15-850 Białystok, tel. (85) 899 80 80 | |
| Jednostka projektowa: Investprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH, Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Wesołygońca 22, tel./fax. (85) 742 01 87 | |
| Obiekt budowlany : Przedszkole Samorządowe Nr 31 | |
| Adres: Białystok, ul. Świętokrzyska 4, dz. nr ewid. gr. 210/1 długość 3 - Antonik | 9 |
| Umowa nr DIN/H/272.19.2016 | |
| STAN PROJEKTOWANY | |
| SCHEMAT MONTAŻU KLAPY P.POŻ. W STROPIE | |
| Projektant: | mgr inż. Renata Kupińska upr. w spec. arch. B/18301 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Cezary Szuchniedł upr. w spec. arch. N/ 115172 |
| Opisownik: | mgr inż. Zbigniew Rutkowski |

| L.p. | Wymiar klapy D mm | Typ klapy p.poz. EIS 120 |
|------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Ø125 | mcr FID S/S p/O Ø125 KW1/S |
| 2 | Ø160 | mcr FID S/S p/O Ø160KW1/S |

KLAPA P.POŻ. OKRĄGŁA - P.P. 1

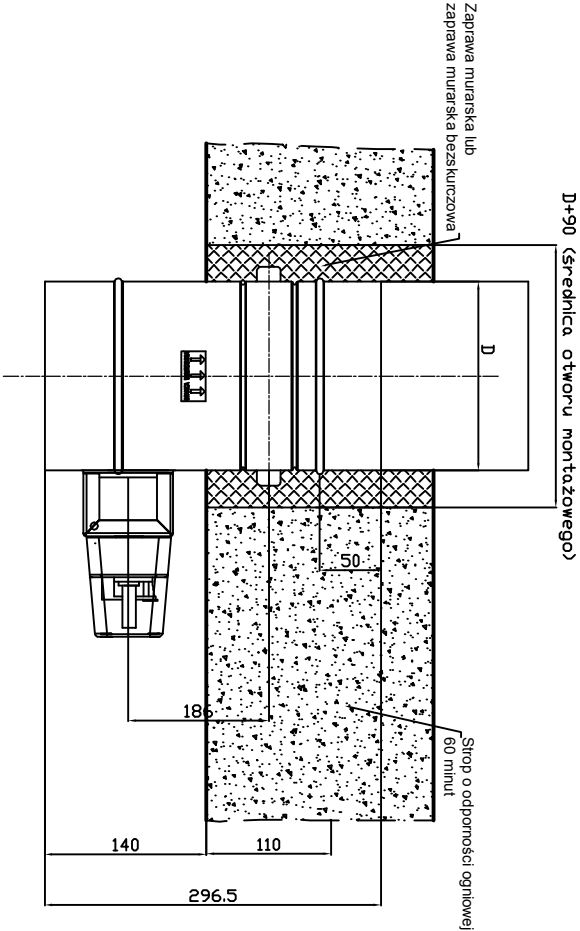

KLAPA P.POŻ. OKRĄGŁA - P.P. 2

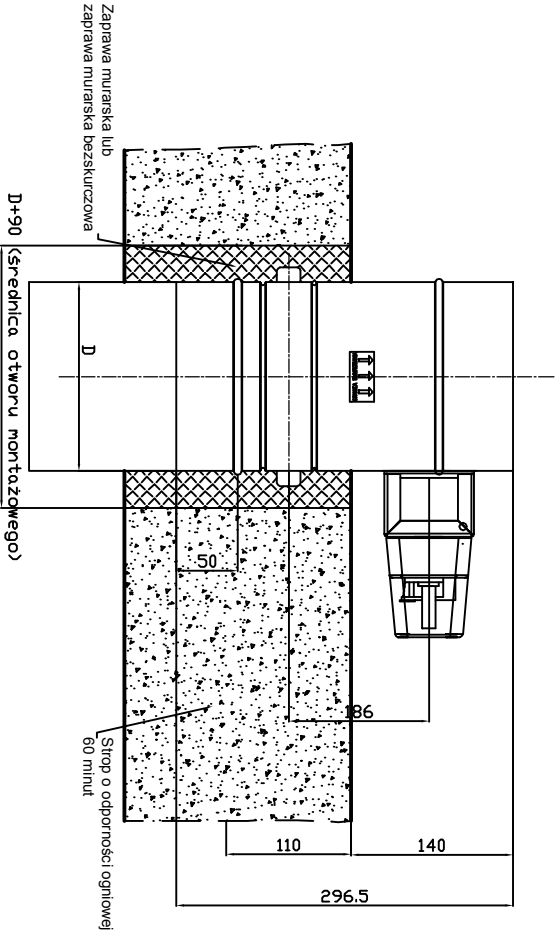

SCHEMAT MONTAŻU KLAPY
P.POŻ. W STROPIE