


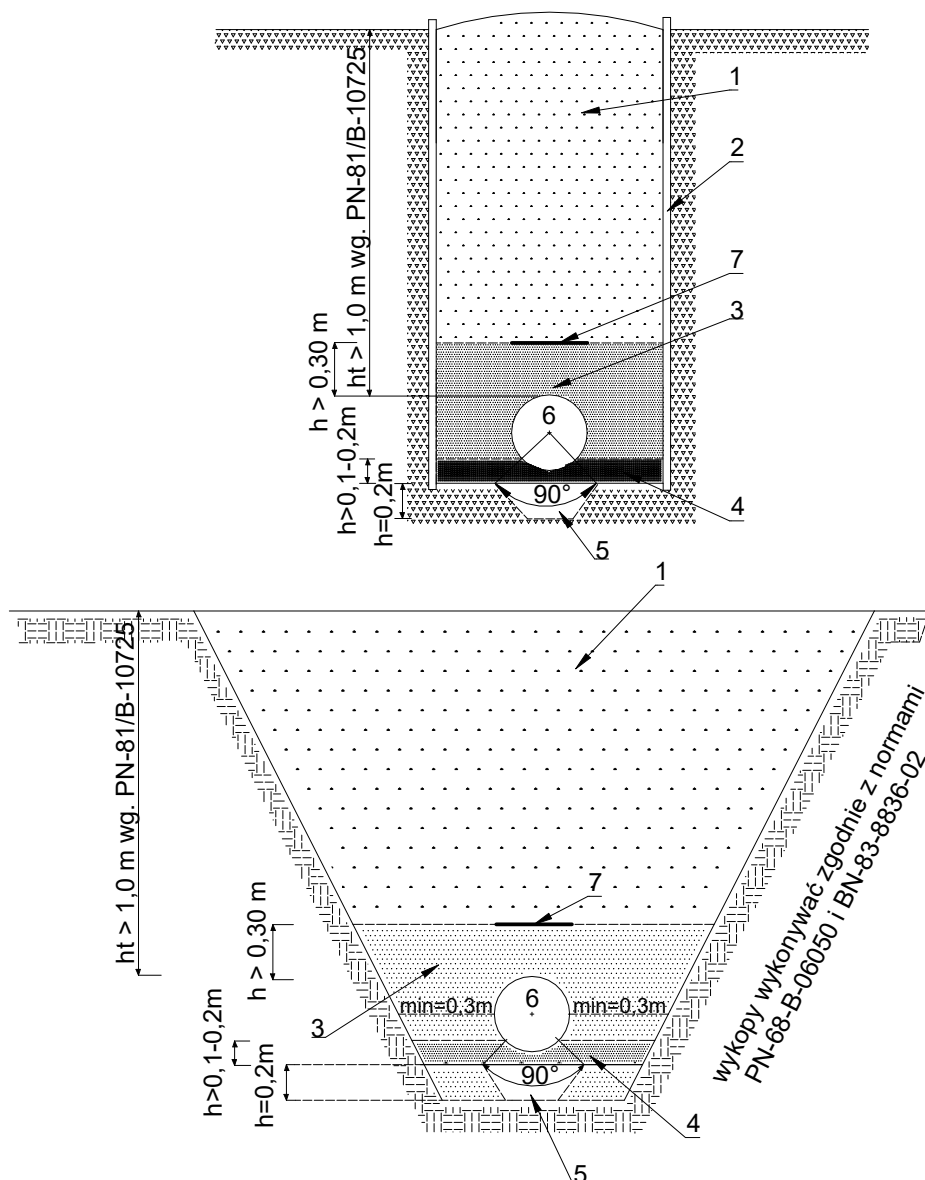

- 1 - wypełnienie
- 2 - ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany
- 3 - wypełnienie wokół rury, piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 30 cm nad rurociąg/kanal
- 4 - podsypka, piasek drobny lub średni gr. min 10 cm
- 5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
- 6 - projektowany rurociąg/kanal
- 7 - taśma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska z wtopioną taśmą metalizowaną

Uwaga !

Jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube o śr. zast. ziarna $2 > d > 0,05$ mm nie zawierające kamieni nie stosuje się podsypki podsypkę kształtuje naturalne podłoże uformowane na kąt 90 stopni

 DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp. k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1, lok. 29; 15-797 Białystok 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758			
INWESTOR:	Prezydent Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok		
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Białymstoku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej		
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża sanitarna sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej	Numer rys.:	A
NAZWA RYS.:	Sposób ułożenia i rodzaj wykopu dla rur PE i PVC- U	Skala:	-
ZESPÓŁ AUTORSKI:		Data:	
Branża/Projektant		12.12.2025	
SANITARNA / Projektant: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	SANITARNA / Współpraca: mgr inż. Justyna Radulska	Podpis:
SANITARNA / Sprawdzający: mgr inż. Szymon Skarżyński PDL/0056/PBS/23 PDL/IS/0140/23	Podpis:		